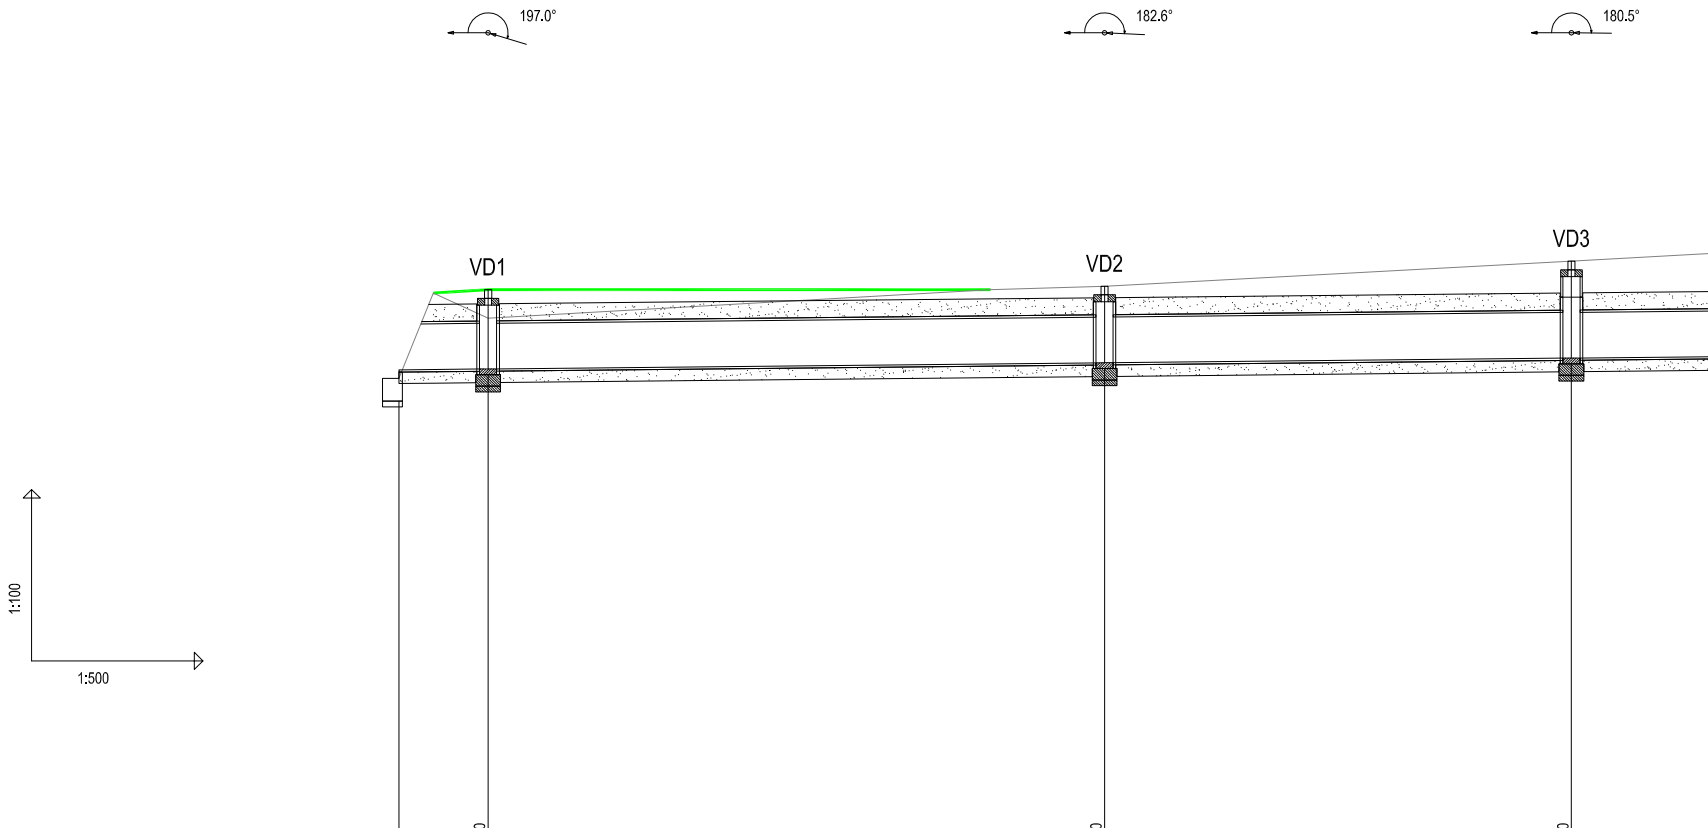
197.0°
182.6°
180.5°
VD1
VD2
VD3
1:100
1:500

OZNACZENIE PROFILU: VD
POZIOM PORÓWNAWCZY 170.00 m n.p.m.

	wylot	Proj.studnia DN1500	Proj.studnia DN1500	Proj.studnia DN1500
PROJ. RZĘDNA TERENU	179.95	181.50	181.56	182.00
RZĘDNA TERENU ISTN.	179.95	181.00	181.56	182.00
RZĘDNA DNA KANAŁU	180.10	180.11	180.22	180.30
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	-0.15	1.39	1.34	1.70
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.2%			
ŚREDNICA, MATERIAŁ	Rury żelbetowe DN800 L=152.5m			
ODLEGŁOŚCI	0.0	8.0	62.0	102.5
	8.0	54.0	40.5	
	0 WYL.5	VD1	VD2	1 VD3

Generator rysunkowy 7.33 (www.epf-graf.com.pl)

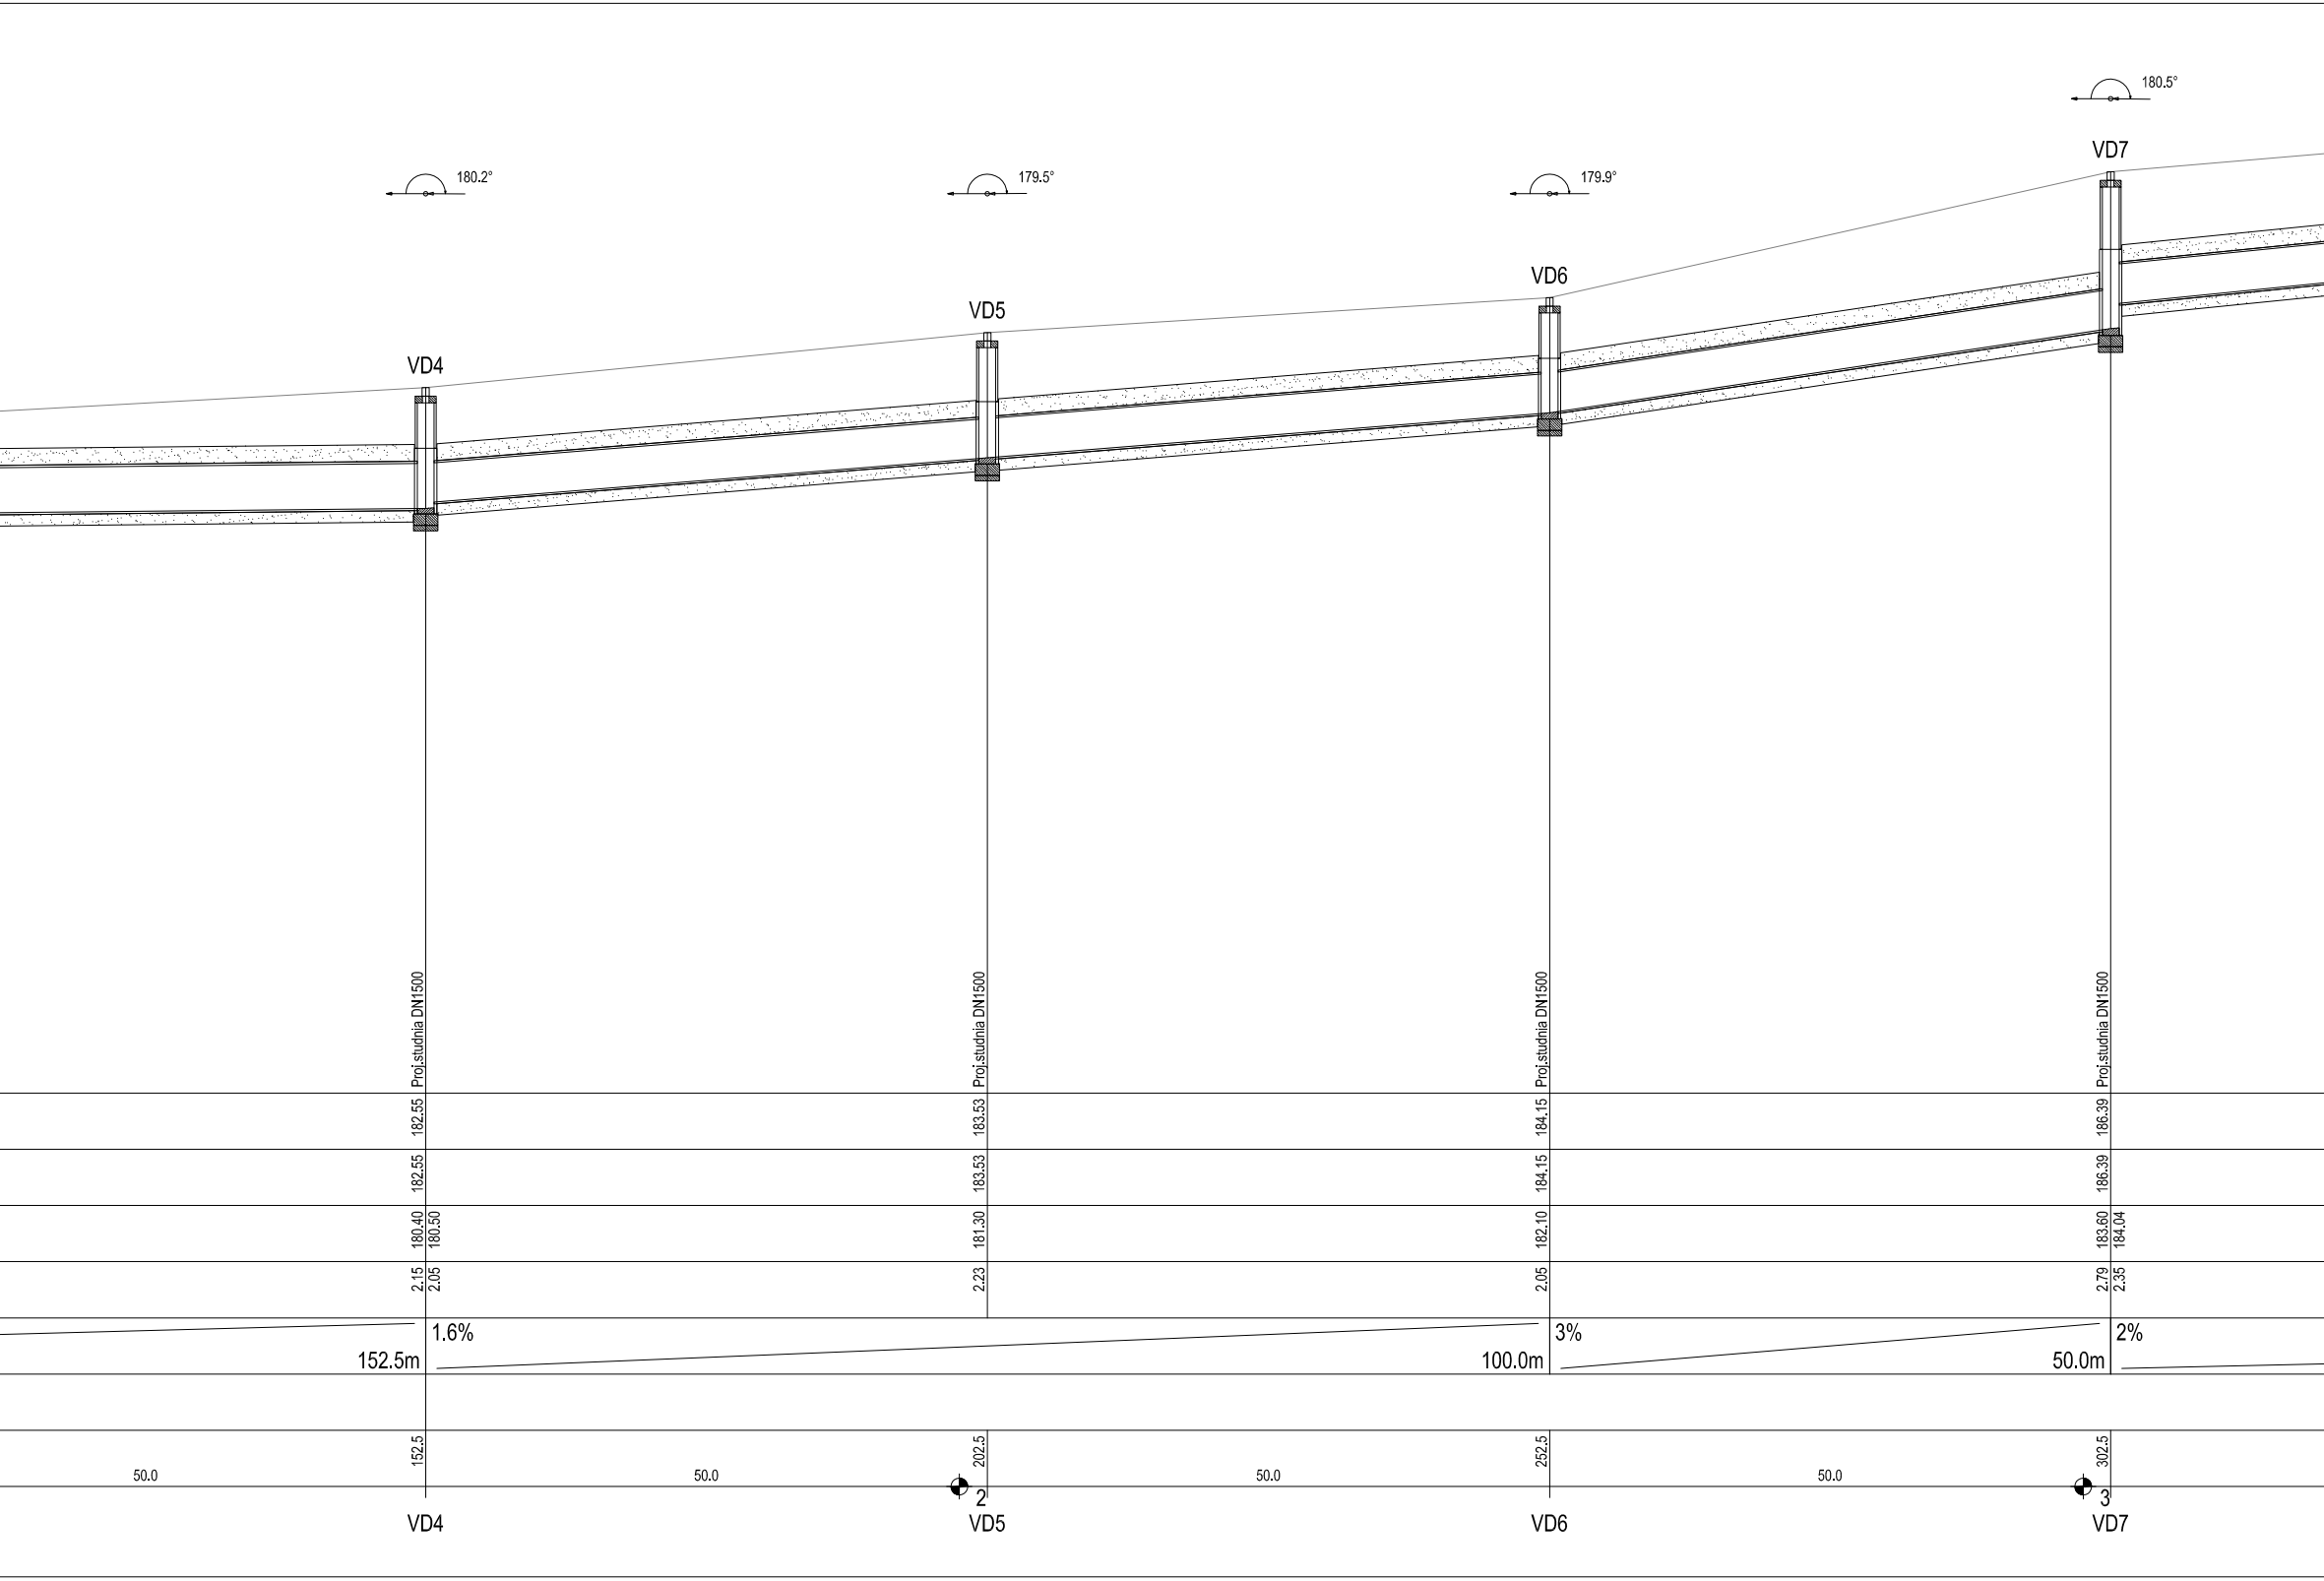
180.2°
179.5°
179.9°
180.5°
VD4
VD5
VD6
VD7
Proj.studnia DN1500
Proj.studnia DN1500
Proj.studnia DN1500
Proj.studnia DN1500
182.55
183.53
184.15
186.39
182.55
183.53
184.15
186.39
180.40
180.50
181.30
182.10
183.60
184.04
2.15
2.05
2.23
2.05
2.79
2.35
1.6%
152.5m
3%
100.0m
2%
50.0m
152.5
202.5
252.5
302.5
50.0
50.0
50.0
50.0
2
3
VD4
VD5
VD6
VD7

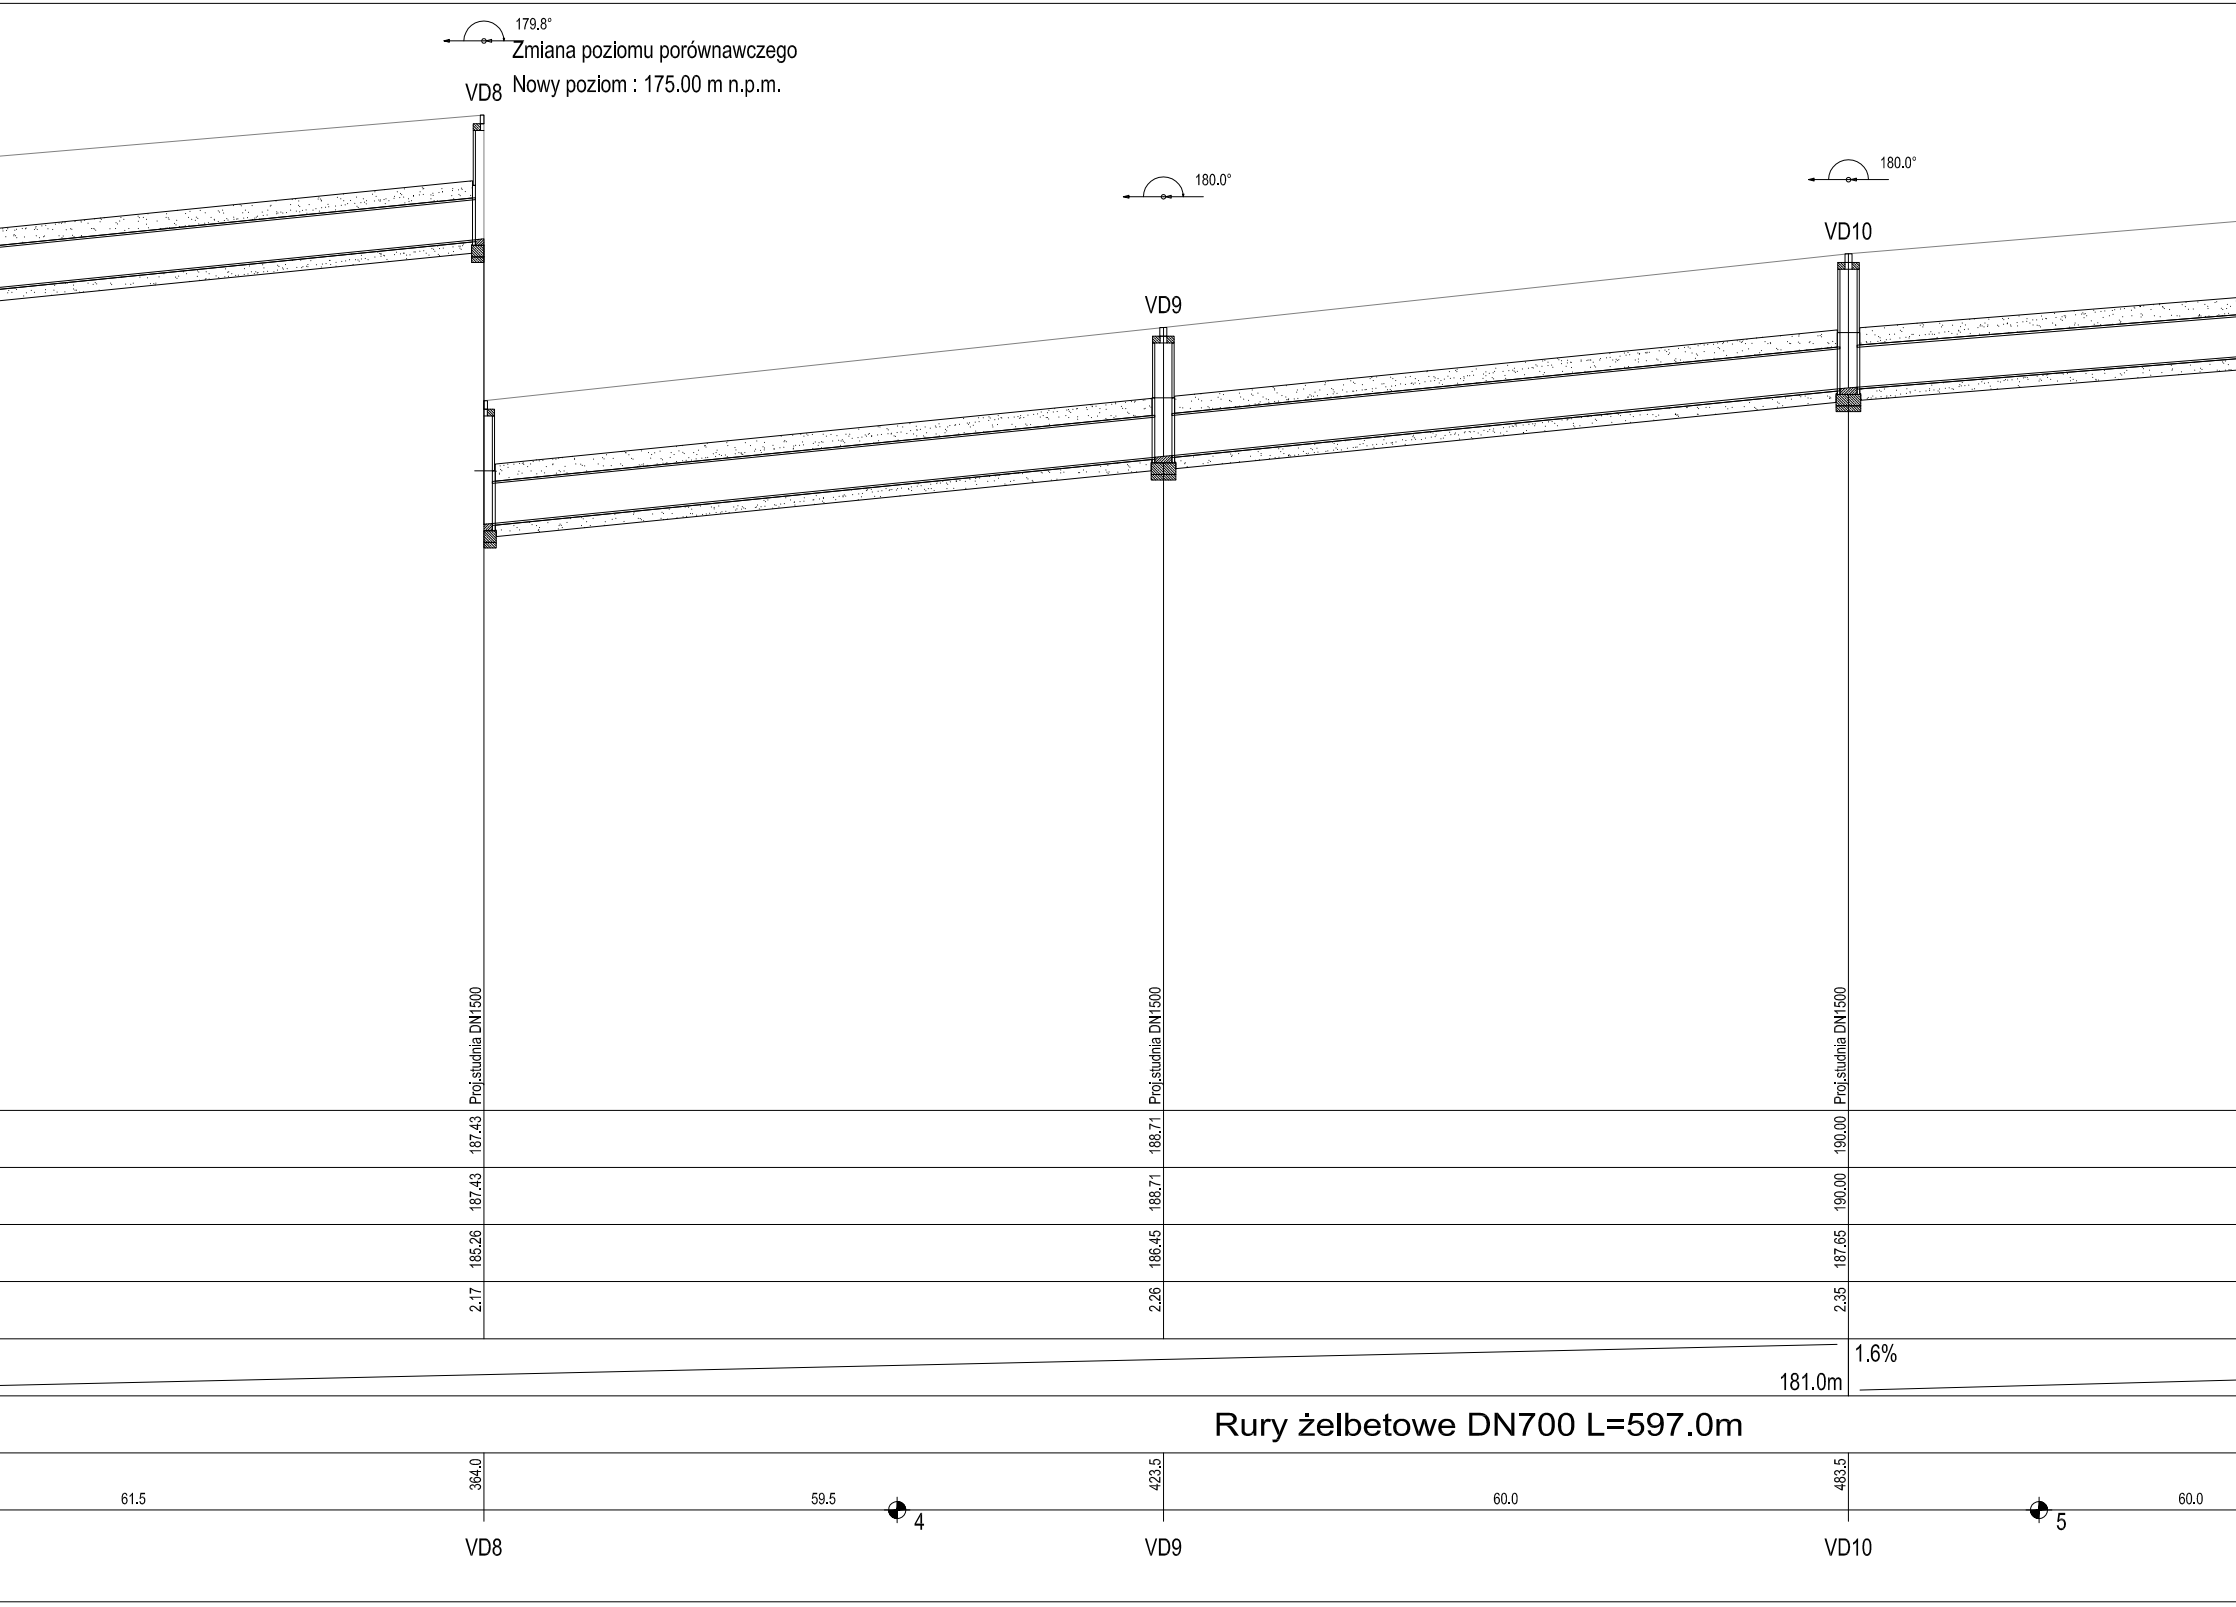
179.8°
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 175.00 m n.p.m.
VD8
180.0°
VD9
180.0°
VD10
Proj.studnia DN1500
187.43
187.43
185.26
2.17
Proj.studnia DN1500
188.71
188.71
186.45
2.26
Proj.studnia DN1500
190.00
190.00
187.65
2.35
1.6%
181.0m
Rury żelbetowe DN700 L=597.0m
364.0
423.5
483.5
61.5
59.5
4
60.0
5
60.0
VD8
VD9
VD10

Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 180.00 m n.p.m.

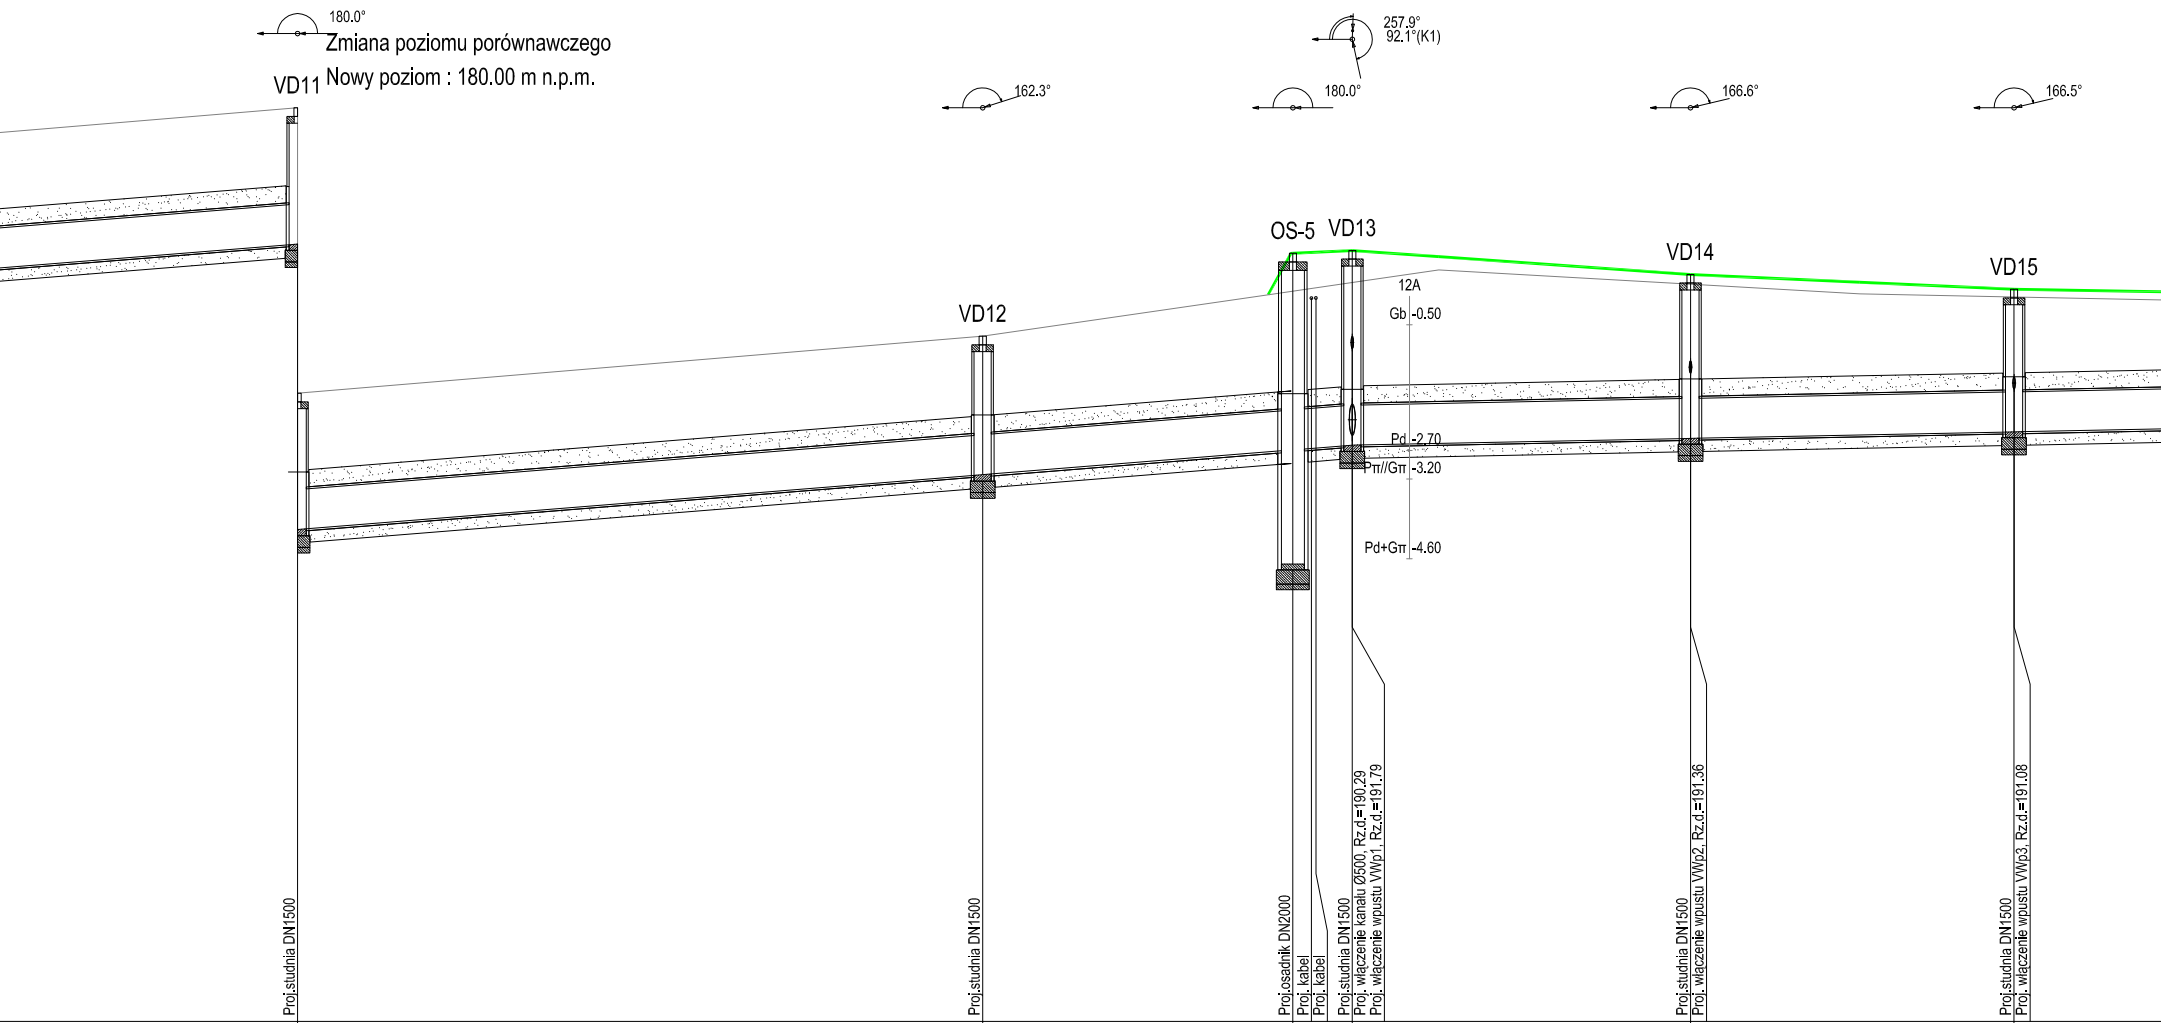
180.0°
162.3°
180.0°
257.9°
92.1°(K1)
166.6°
166.5°
VD11
VD12
OS-5
VD13
VD14
VD15
12A
Gb -0.50
Pd -2.70
Pπ//Gπ -3.20
Pd+Gπ -4.60

Proj.studnia DN1500	Proj.studnia DN1500	Proj.osadnik DN2000	Proj. kabel Proj. kabel	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie kanału Ø500, Rz.d.=190.29 Proj. włączenie wpustu VWp1, Rz.d.=191.79	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp2, Rz.d.=191.36	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp3, Rz.d.=191.08
191.00	192.00	193.45		193.50	193.08	192.82
191.00	192.00	192.79		192.94	192.91	192.69
188.61	189.57	190.01	190.04	190.09	190.21	190.32
2.39	2.43	3.44		3.41	2.87	2.50

0.4%
152.5m

543.5	603.5	630.5	632.5	635.5	665.5	693.5
60.0	27.0		5.0	30.0	28.0	
VD11	VD12 6	OS-5		VD13	VD14	VD15 7

PVC-U SDR34 SN8 Dz630x18,4mm L=76.0m

189.5m

0.8%

		30.5					
	717.5			190.42			Proj. kabel
VD16	724.0		2.27	190.45	192.61	192.72	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp4, Rz.d.=190.99
		25.5					
VD17	749.5		2.23 2.13	190.55 190.65	192.66	192.78	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp5, Rz.d.=191.07
		26.5					
VD18	776.0		2.23	190.75	192.83	192.98	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp6, Rz.d.=191.26
		25.5					
VD19 8	801.5		2.44	190.86	193.17	193.30	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp7, Rz.d.=191.56
		24.0					
VD20	825.5		2.68 2.15	190.95 191.48	193.51	193.63	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie kanału Ø315, Rz.d.=191.25
		10.0					
VD21	835.5		2.29	191.56	193.58	193.85	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp8, Rz.d.=192.15
	841.5			191.61			Proj. kabel Proj. kabel
		22.5					
VD22	858.0		2.56	191.74	194.01	194.30	Proj.studnia DN1500 Proj. włączenie wpustu VWp9, Rz.d.=192.62
		35.5					

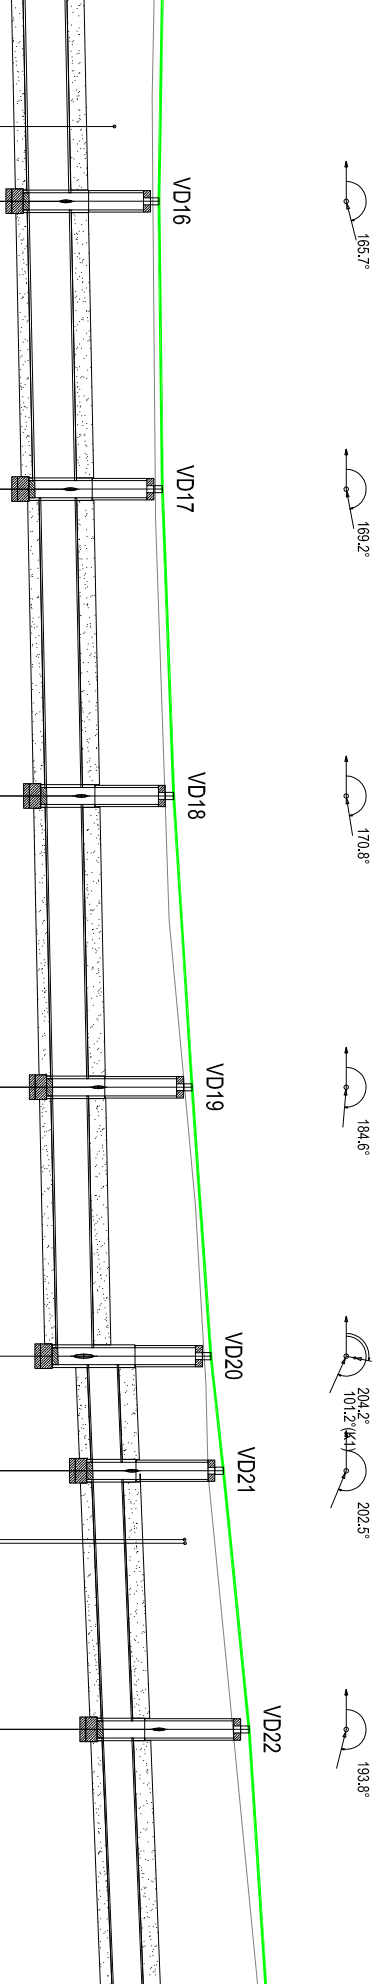
VD16
165.7°
VD17
169.2°
VD18
170.8°
VD19
184.6°
VD20
204.2°
101.2°(K1)
VD21
202.5°
VD22
193.8°

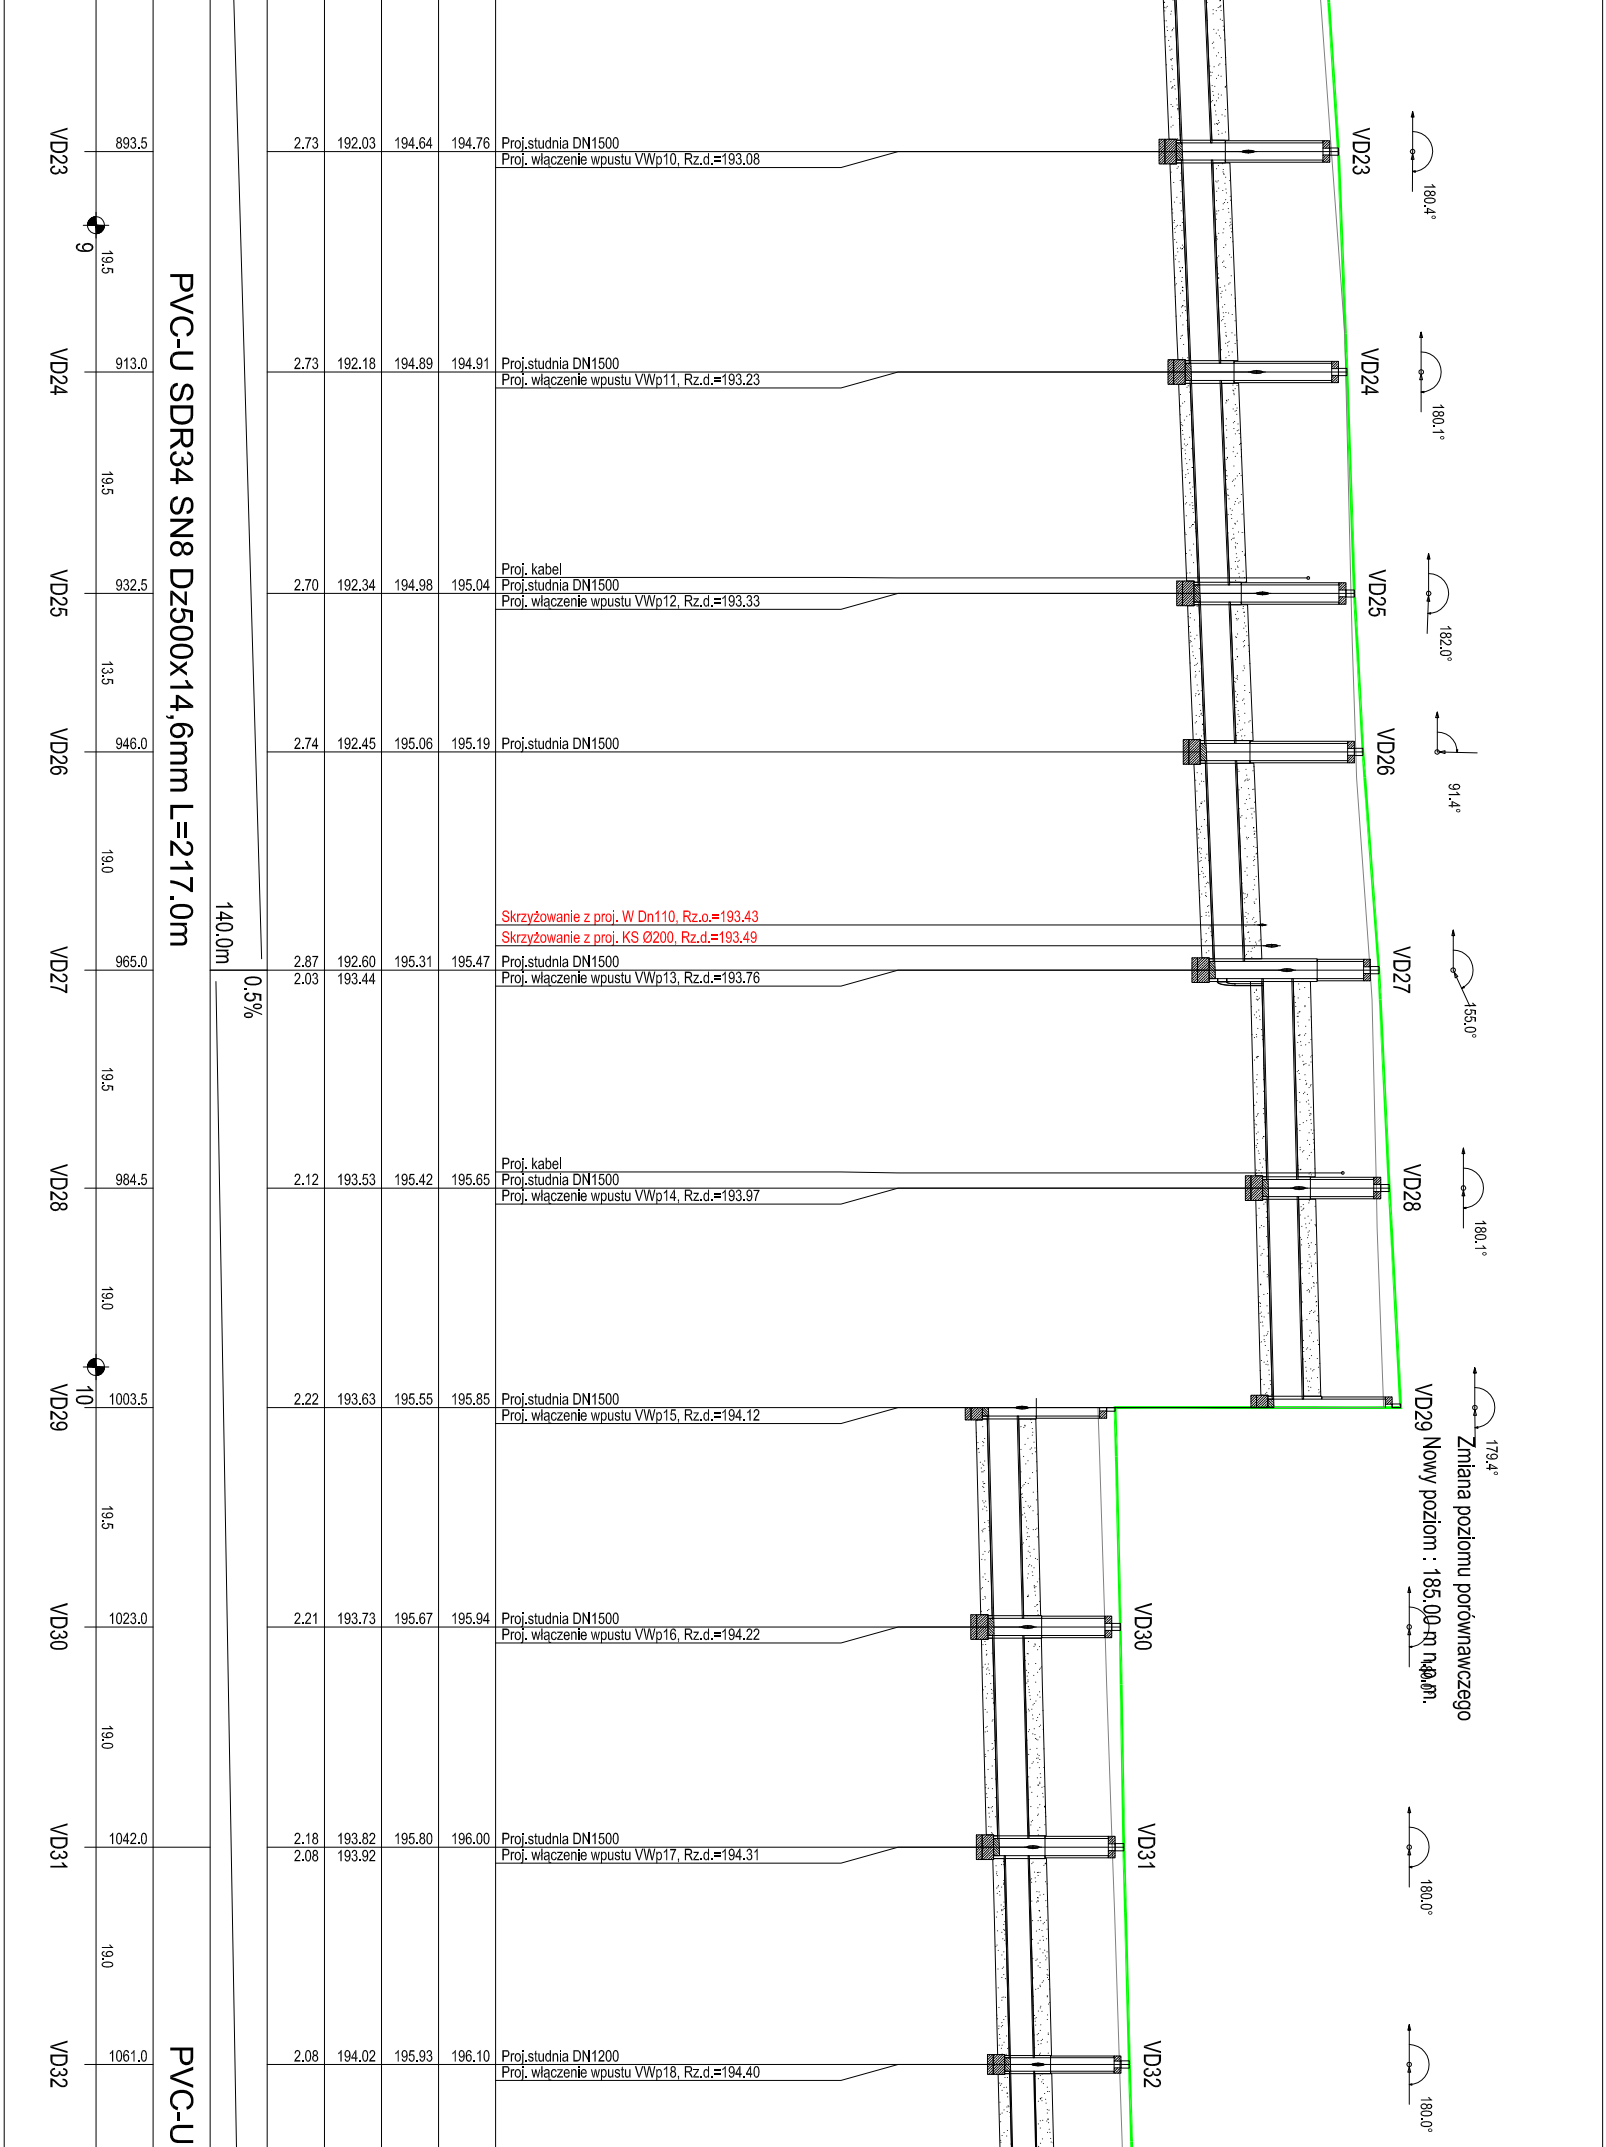
VD23
893.5
2.73
192.03
194.64
194.76
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp10, Rz.d.=193.08
180.4°
9
19.5
PVC-U SDR34 SN8 Dz500x14,6mm L=217.0m
VD24
913.0
2.73
192.18
194.89
194.91
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp11, Rz.d.=193.23
180.1°
19.5
VD25
932.5
2.70
192.34
194.98
195.04
Proj. kabel
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp12, Rz.d.=193.33
182.0°
13.5
VD26
946.0
2.74
192.45
195.06
195.19
Proj.studnia DN1500
91.4°
19.0
140.0m
0.5%
Skrzyżowanie z proj. W Dn110, Rz.o.=193.43
Skrzyżowanie z proj. KS Ø200, Rz.d.=193.49
VD27
965.0
2.87
2.03
192.60
193.44
195.31
195.47
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp13, Rz.d.=193.76
155.0°
19.5
VD28
984.5
2.12
193.53
195.42
195.65
Proj. kabel
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp14, Rz.d.=193.97
180.1°
19.0
10
VD29
1003.5
2.22
193.63
195.55
195.85
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp15, Rz.d.=194.12
179.4°
Zmiana poziomu porównawczego
Nowy poziom : 185.00 m n.p.m.
19.5
VD30
1023.0
2.21
193.73
195.67
195.94
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp16, Rz.d.=194.22
180.0°
19.0
VD31
1042.0
2.18
2.08
193.82
193.92
195.80
196.00
Proj.studnia DN1500
Proj. włączenie wpustu VWp17, Rz.d.=194.31
180.0°
19.0
VD32
1061.0
2.08
194.02
195.93
196.10
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp18, Rz.d.=194.40
180.0°
PVC-U

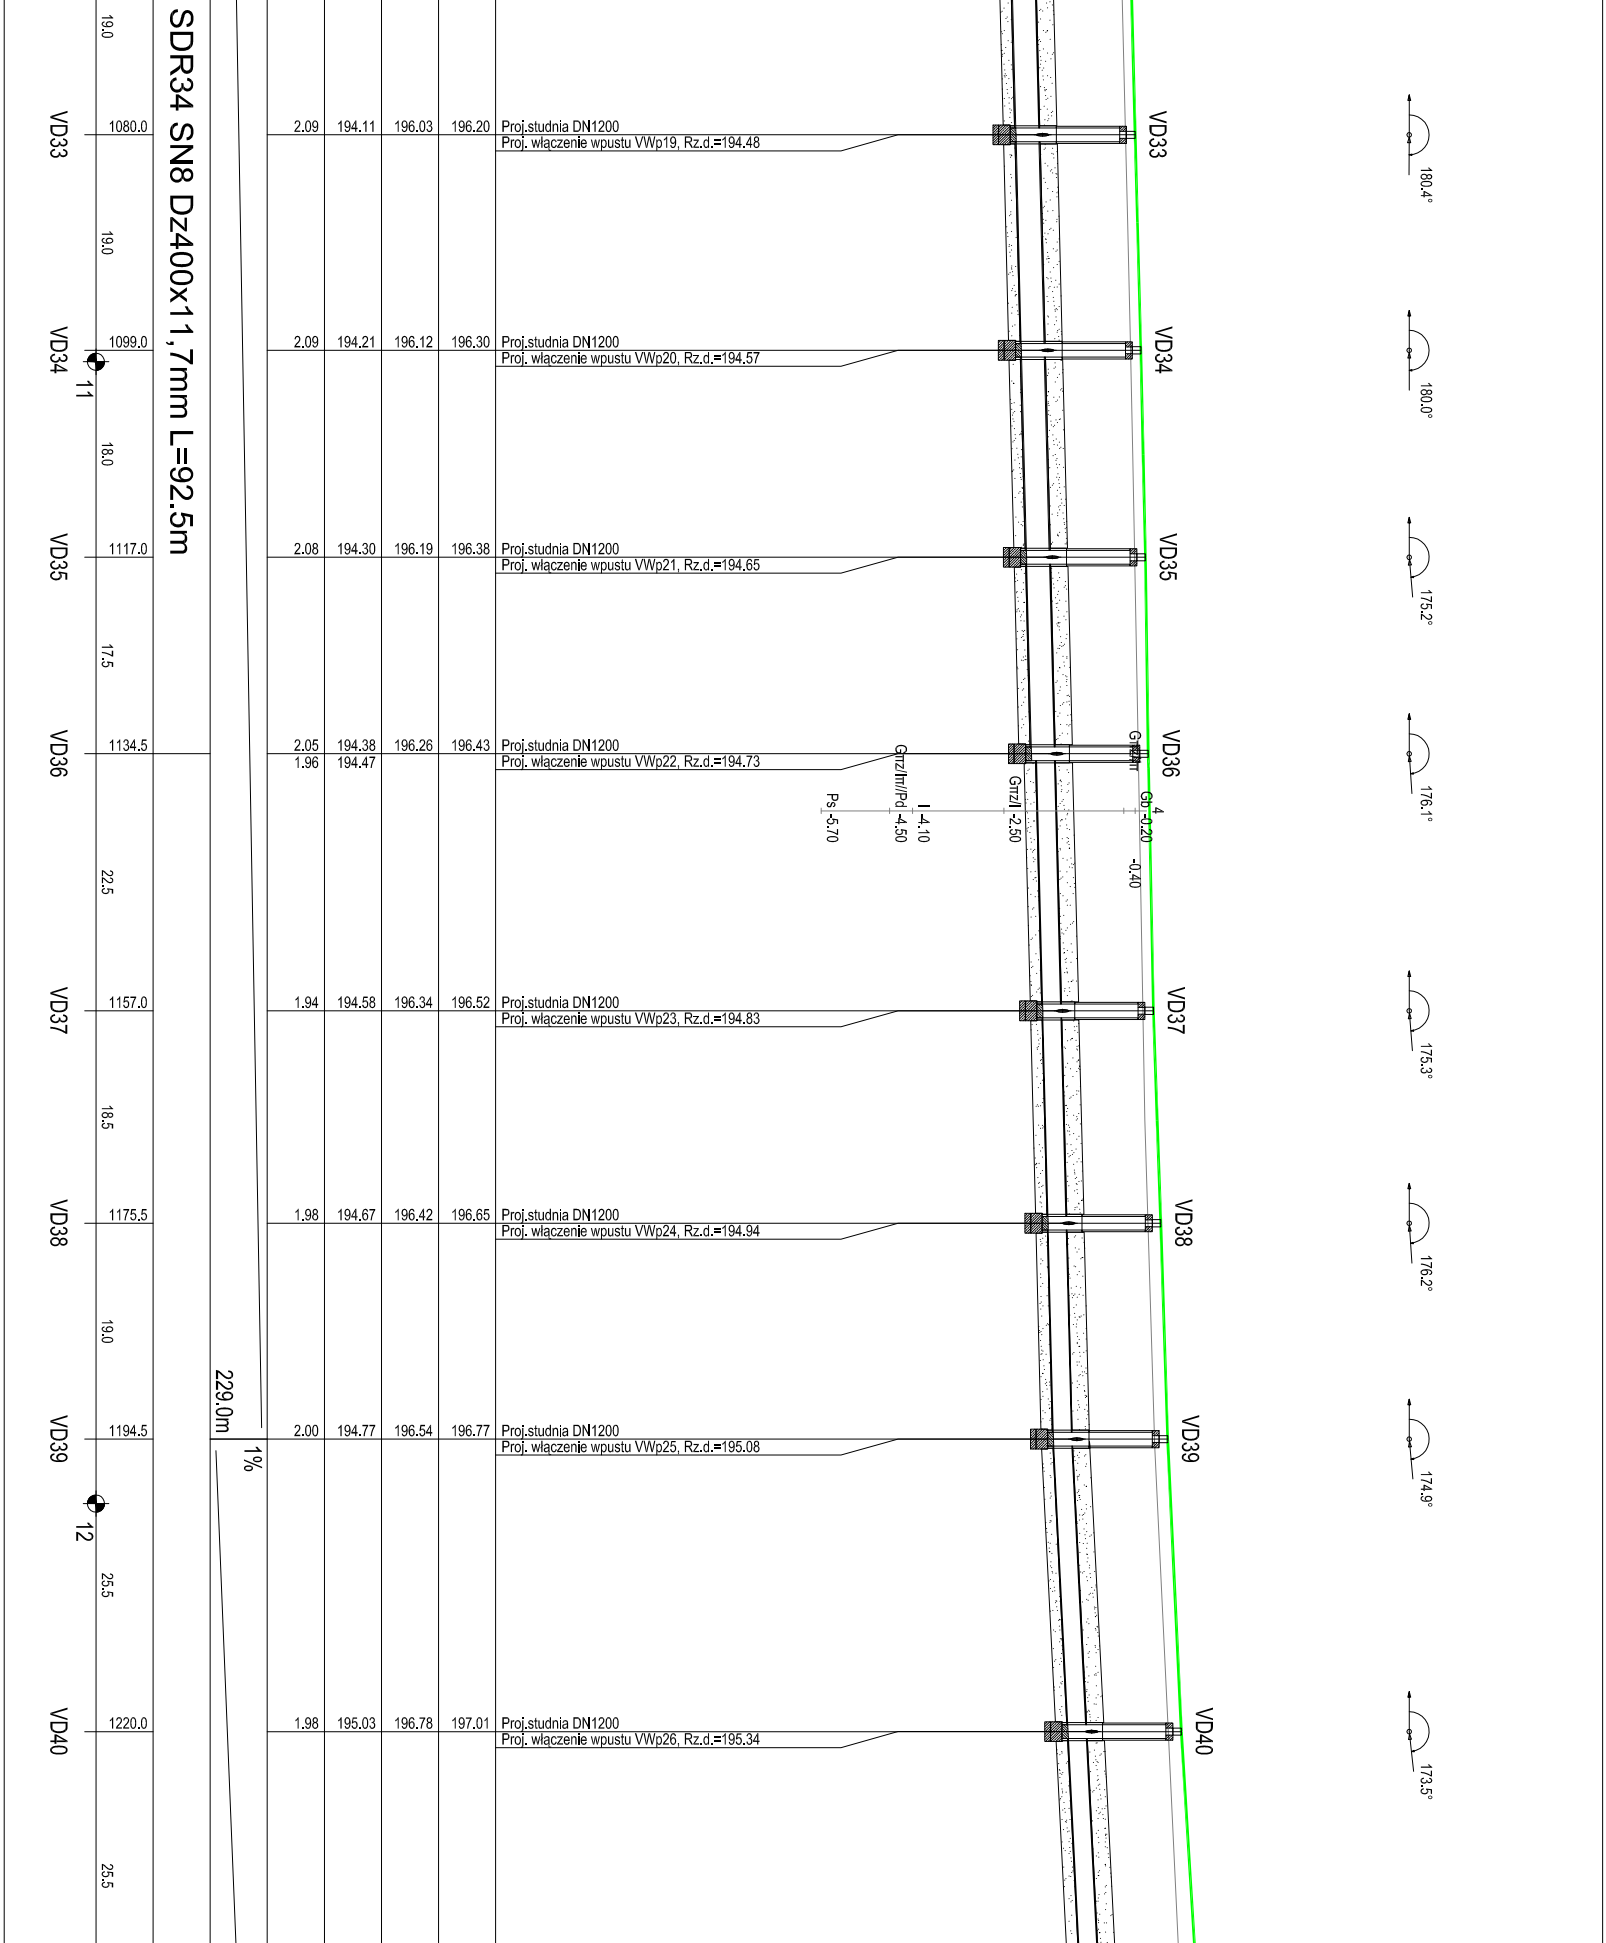
SDR34 SN8 Dz400x11,7mm L=92.5m
229.0m
1%
VD33
1080.0
2.09 | 194.11 | 196.03 | 196.20
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp19, Rz.d.=194.48
180.4°
19.0
VD34
1099.0
11
2.09 | 194.21 | 196.12 | 196.30
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp20, Rz.d.=194.57
180.0°
19.0
18.0
VD35
1117.0
2.08 | 194.30 | 196.19 | 196.38
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp21, Rz.d.=194.65
175.2°
17.5
VD36
1134.5
2.05 | 194.38 | 196.26 | 196.43
1.96 | 194.47
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp22, Rz.d.=194.73
176.1°
Ps -5.70
Gπz/Iπ//Pd -4.50
I -4.10
Gπz/I -2.50
Gb -0.20
4
-0.40
22.5
VD37
1157.0
1.94 | 194.58 | 196.34 | 196.52
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp23, Rz.d.=194.83
175.3°
18.5
VD38
1175.5
1.98 | 194.67 | 196.42 | 196.65
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp24, Rz.d.=194.94
176.2°
19.0
VD39
1194.5
12
2.00 | 194.77 | 196.54 | 196.77
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp25, Rz.d.=195.08
174.9°
25.5
VD40
1220.0
1.98 | 195.03 | 196.78 | 197.01
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp26, Rz.d.=195.34
173.5°
25.5

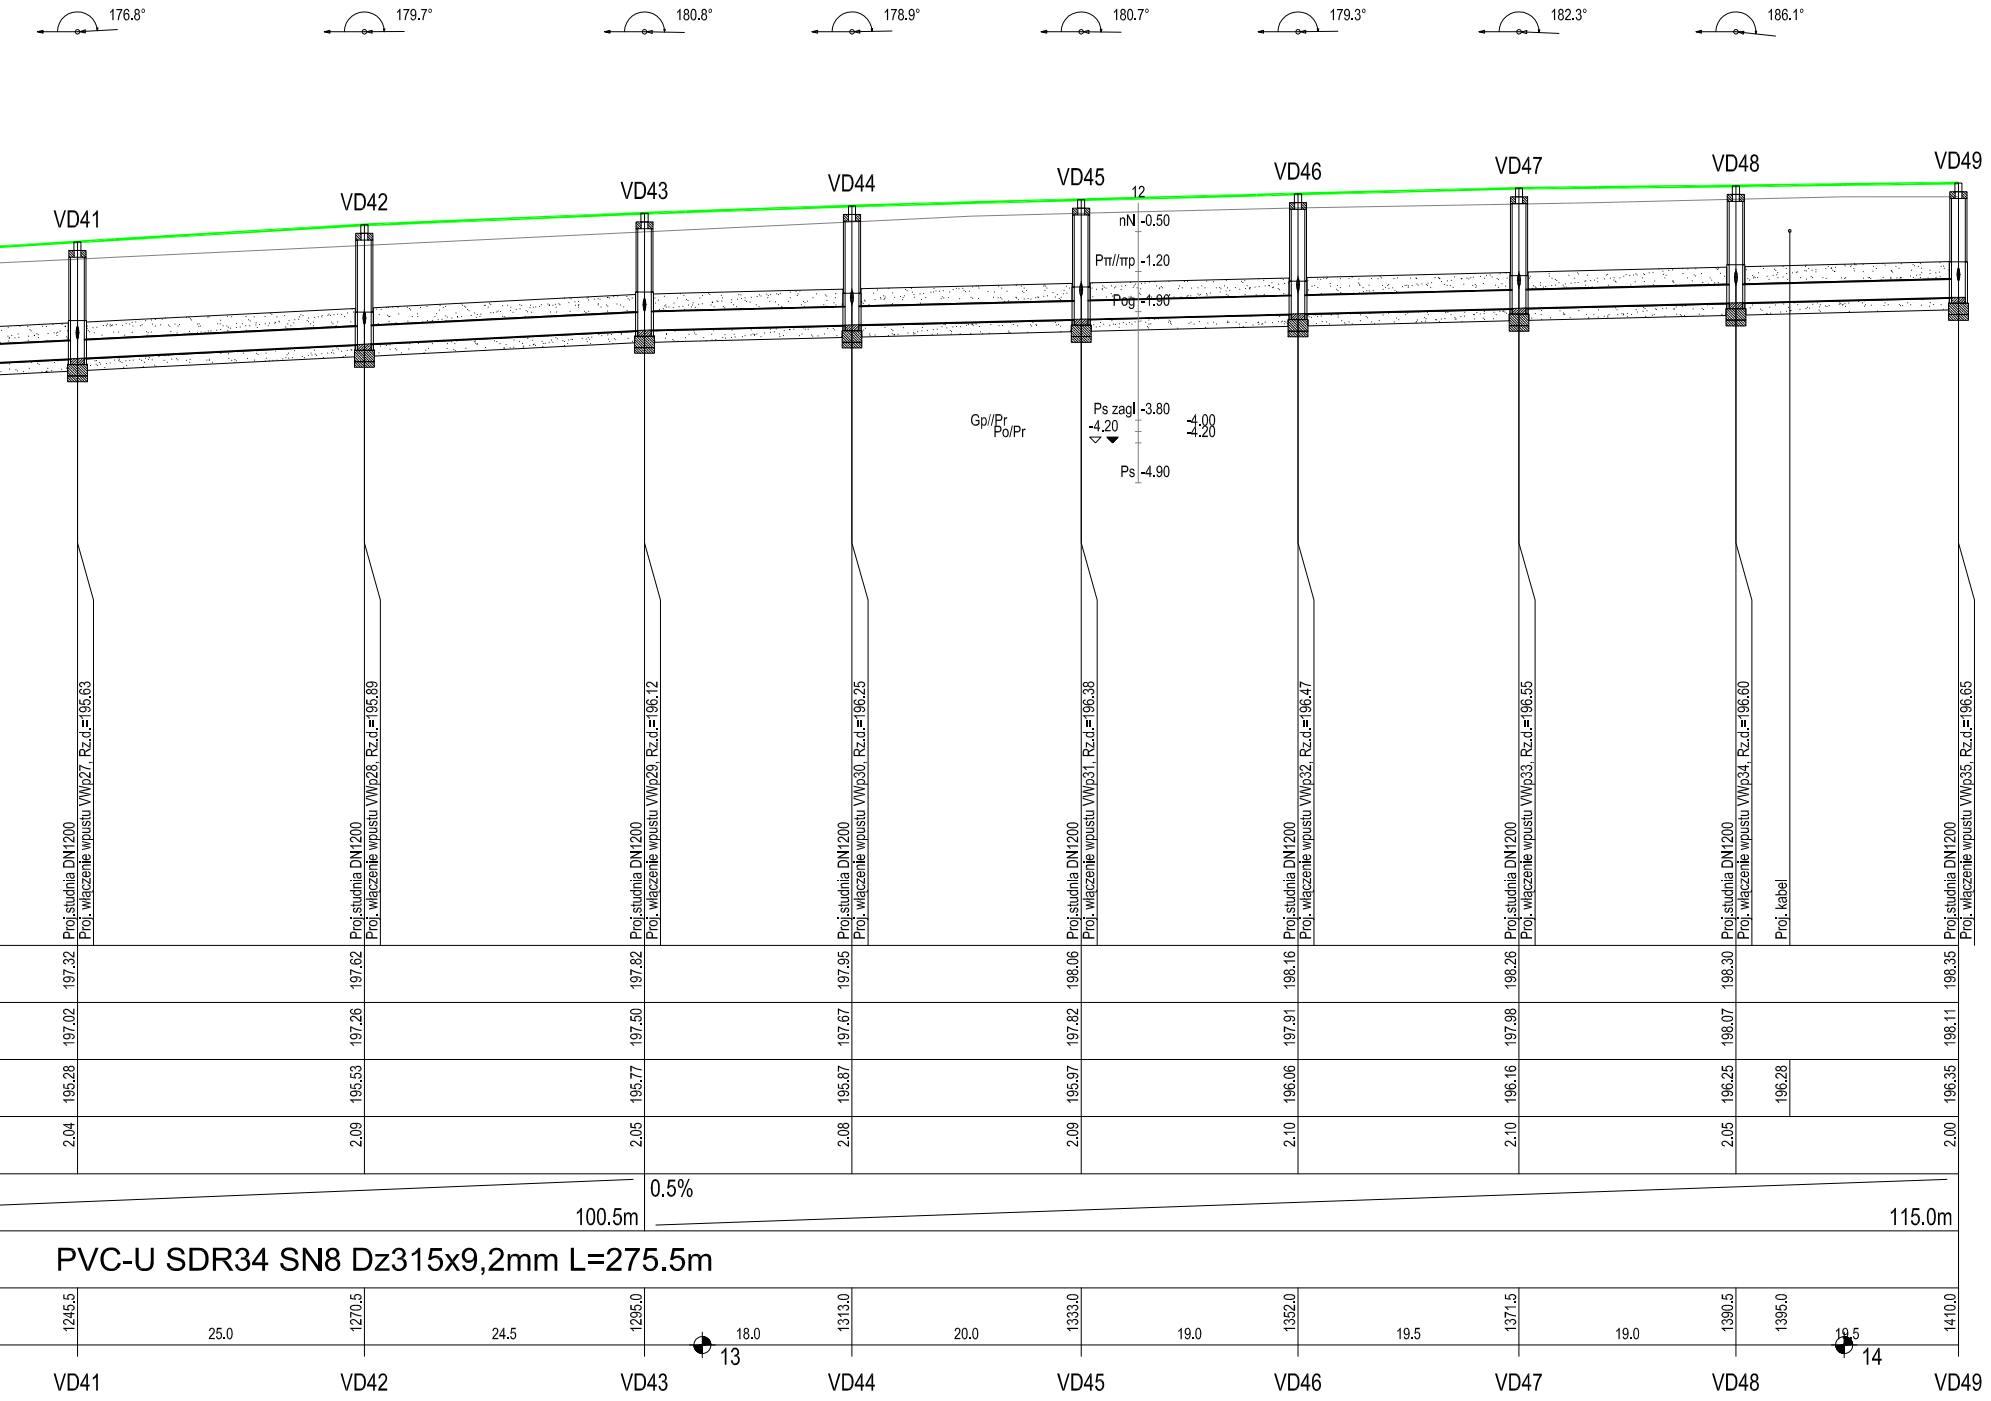
176.8°
179.7°
180.8°
178.9°
180.7°
179.3°
182.3°
186.1°
VD41
VD42
VD43
VD44
VD45
VD46
VD47
VD48
VD49
12
nN -0.50
Pπ//πp -1.20
Pog -1.90
Gp//Pr
Po/Pr
Ps zagl -3.80
-4.20
-4.00
-4.20
Ps -4.90
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp27, Rz.d.=195.63
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp28, Rz.d.=195.89
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp29, Rz.d.=196.12
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp30, Rz.d.=196.25
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp31, Rz.d.=196.38
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp32, Rz.d.=196.47
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp33, Rz.d.=196.55
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp34, Rz.d.=196.60
Proj. kabel
Proj.studnia DN1200
Proj. włączenie wpustu VWp35, Rz.d.=196.65
197.32
197.02
195.28
2.04
197.62
197.26
195.53
2.09
197.82
197.50
195.77
2.05
197.95
197.67
195.87
2.08
198.06
197.82
195.97
2.09
198.16
197.91
196.06
2.10
198.26
197.98
196.16
2.10
198.30
198.07
196.25
2.05
196.28
198.35
198.11
196.35
2.00
0.5%
100.5m
115.0m
PVC-U SDR34 SN8 Dz315x9,2mm L=275.5m
1245.5
25.0
1270.5
24.5
1295.0
18.0
13
1313.0
20.0
1333.0
19.0
1352.0
19.5
1371.5
19.0
1390.5
1395.0
19.5
14
1410.0


Teren projektowany
Teren istniejący
Proj. obsypka 30cm
Proj. kanalizacja deszczowa
Proj. podsypka 20cm

Uwaga:
1. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uzbrojenia terenu nie wykazanego na mapie.
2. W pobliżu wykazanego na mapie uzbrojenia terenu należy wykonać przekopy kontrolne w celu potwierdzenia jego przebiegu.
3. W przypadku wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem należy fakt ten zgłosić do projektanta w celu uzgodnienia.
4. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.

TYTUŁ OPRACOWANIA

Strefa aktywności Inwestycyjnej w Pociękarblu

INWESTOR

Urząd Gminy Reńska Wieś
47-208 Reńska Wieś, ul.Pawłowicka 1

WYKONAWCA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

WYG International WYG International Sp. z o.o. 02-674 Warszawa ul. Marynarska 15
part of the **WYG** group White Young Green Irleand Limited, PH McCarthy, Nutgrove Office Park, Nutgrove Avenue Rathfarnham Dublin 14, Irleand
WYG International Sp. z o.o., ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa
BIURO W KATOWICACH:
ul. Porcelanowa 8, 40-246 KATOWICE Tel. 032 743 79 00 Fax: 032 743 79 21

ETAP

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

SANITARNA

TYTUŁ RYSUNKU

Profile podłużne kanalizacji deszczowej - układ V

	NAZWISKO I IMIĘ	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	mgr inż. Katarzyna KOWALCZYK	WOD-KAN-GAZ	1816/07	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Dorota WOJTYCZKA	WOD-KAN-GAZ	2504/09	
WYKONAŁ	mgr Inż. Agnieszka PISZER	WOD-KAN-GAZ	-	

TEMAT NR	EDYCJA	DATA	SKALA	RYS. NR:
4906	I	12.2012	1:100/500	KD-3.06
				ARKUSZ: